


BILANCIO CONSUMI IDRICI		
DESCRIZIONE PUNTO	2023	
PRELIEVO ACQUEDOTTO	IN (+) 16636	m <sup>3</sup>
PRELIEVO ACQUA DI POZZO	IN (+) 7890	m <sup>3</sup>
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA TRATTATE	IN (+) 6066	m <sup>3</sup>
UTILIZZO ACQUEDOTTO PALAZZINA	3864	m <sup>3</sup>
UTILIZZO ACQUEDOTTO REPARTO	286	m <sup>3</sup>
UTILIZZO ACQUEDOTTO PROCESSO	12486	m <sup>3</sup>
UTILIZZO PRIMA PIOGGIA PROCESSO	6066	m <sup>3</sup>
SCARICO INDUSTRIALE	OUT (-) 1989	m <sup>3</sup>
SCARICO CIVILE	OUT (-) 4150	m <sup>3</sup>
EVAPORAZIONE	OUT (-) 24453	m <sup>3</sup>
Totale	0	



Per il calcolo delle acque meteoriche sono stati assunti i valori convenzionali come da mod. SIN 01 rev.20

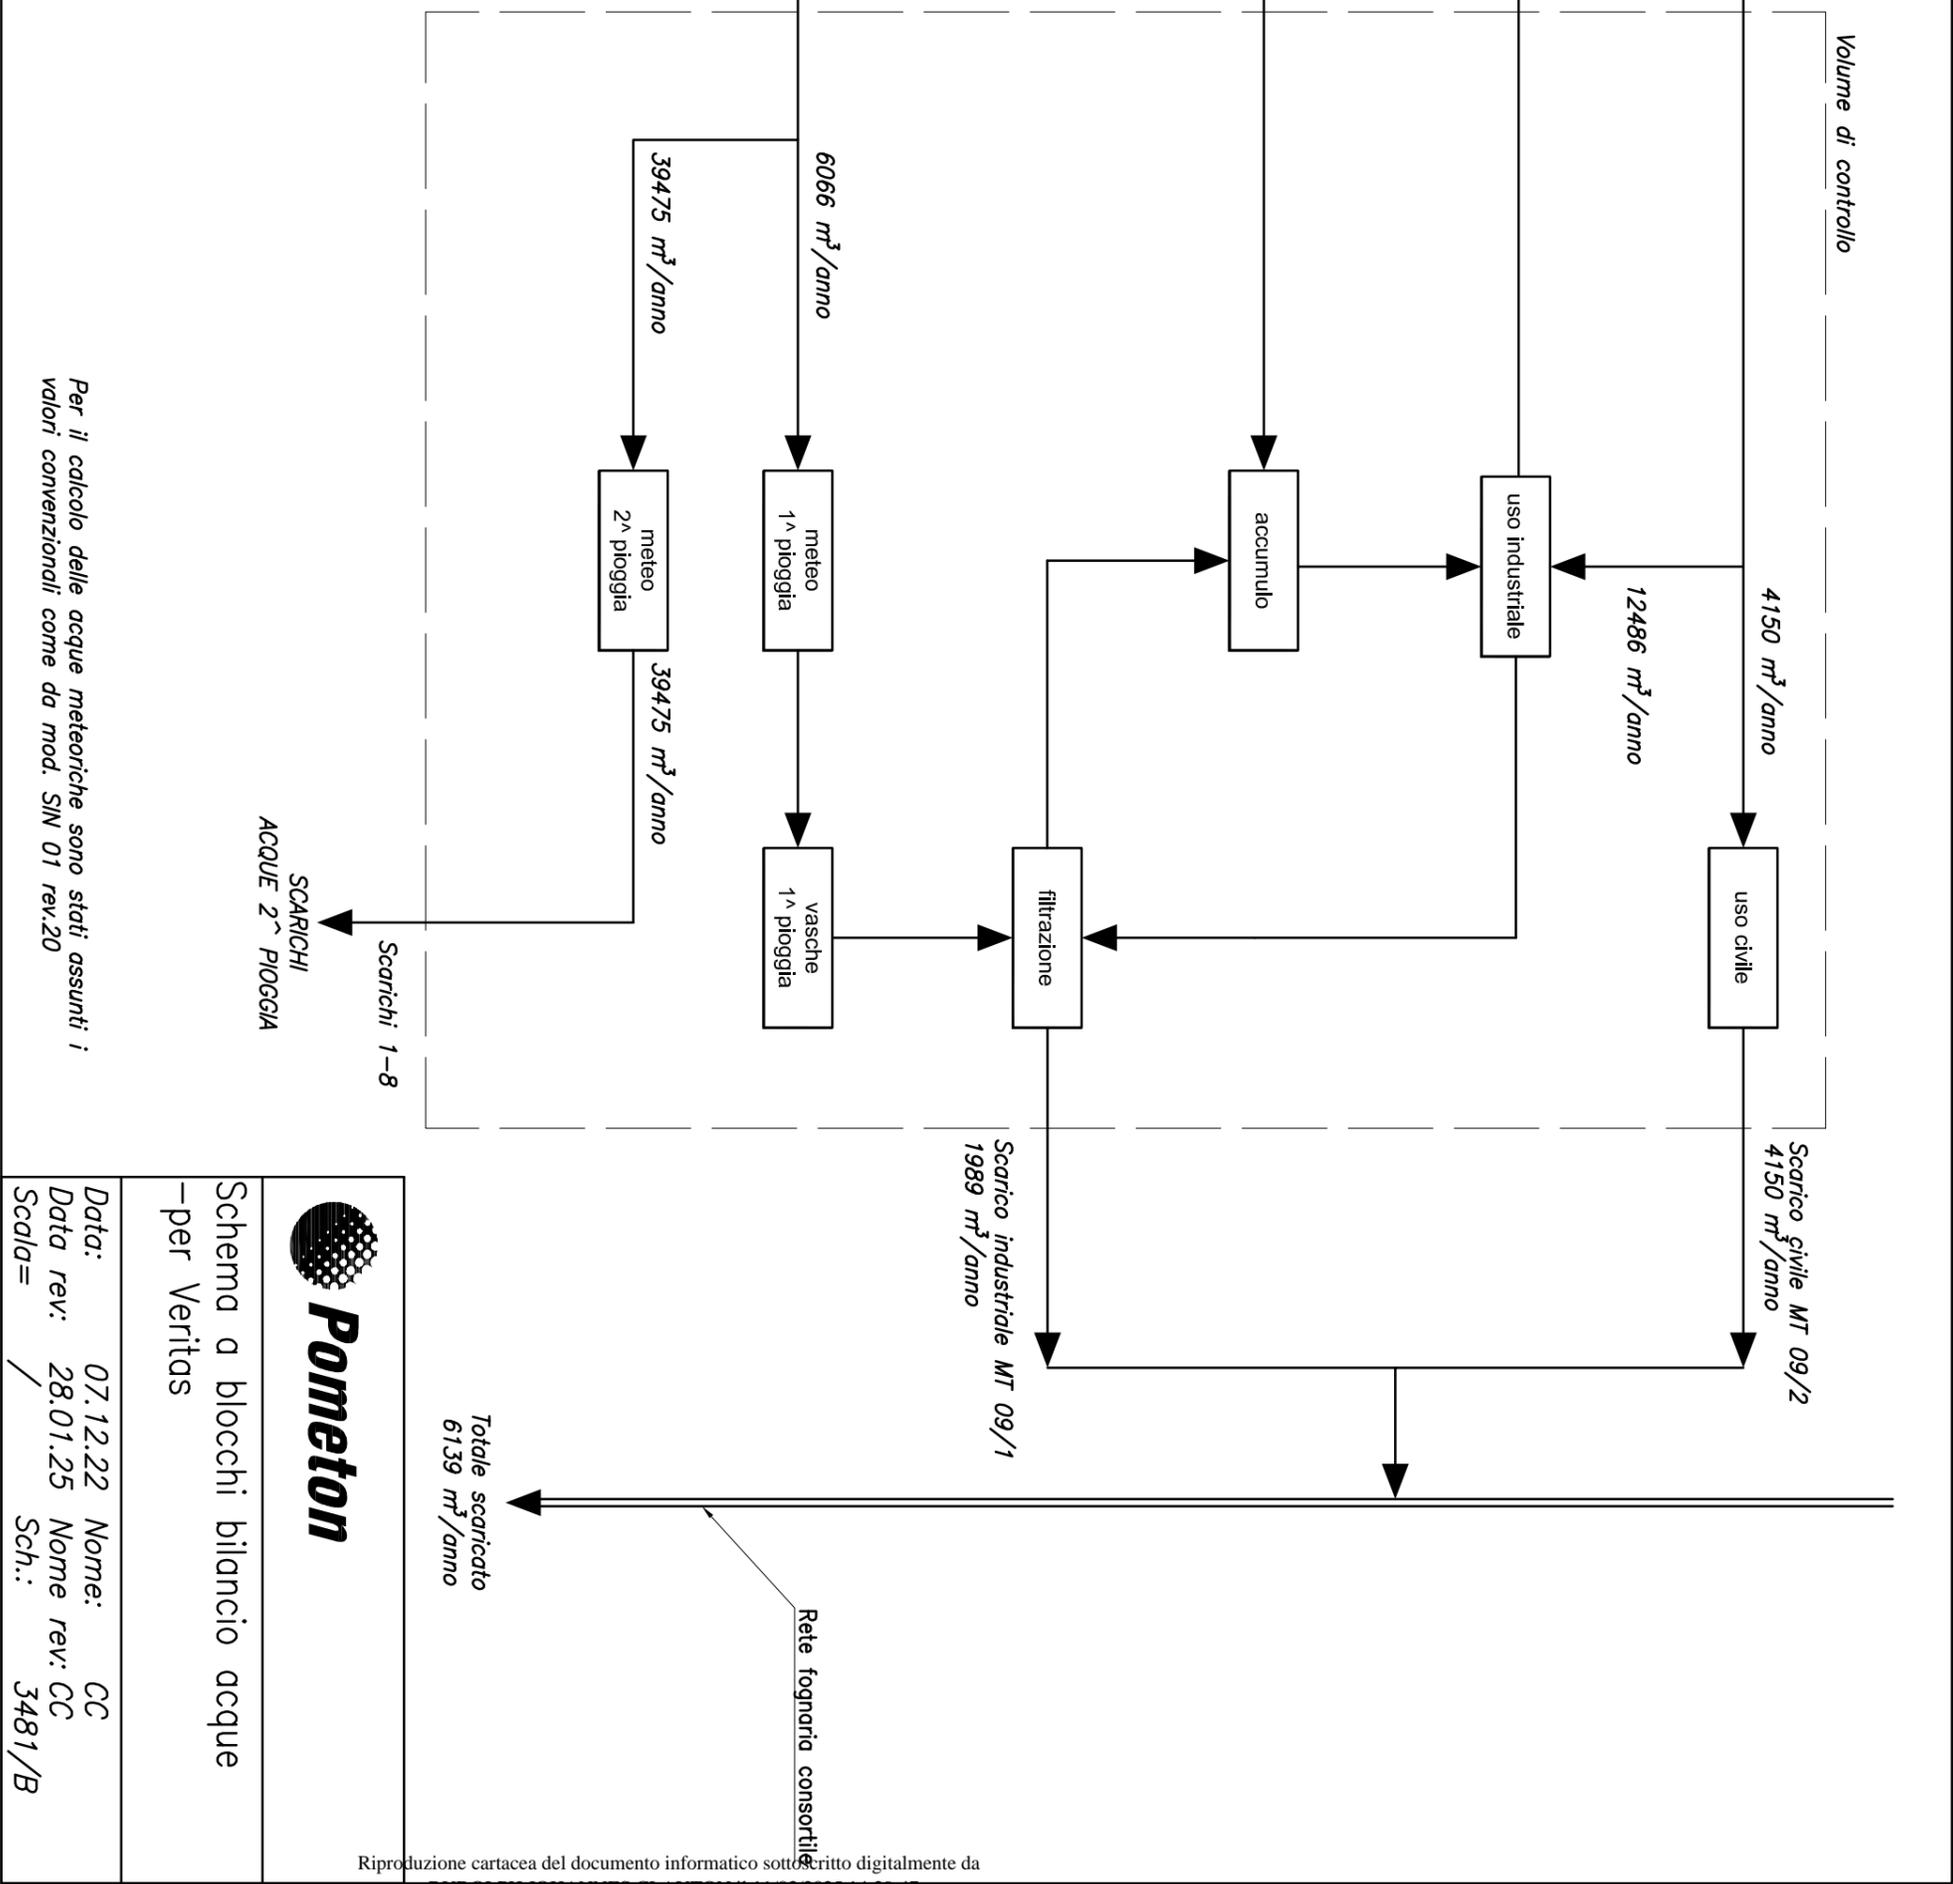

Schema a blocchi bilancio acque - per Veritas

Data: 07.12.22 Nome: CC  
 Data rev: 28.01.25 Nome rev: CC  
 Scala = / Sch.: 3481/B